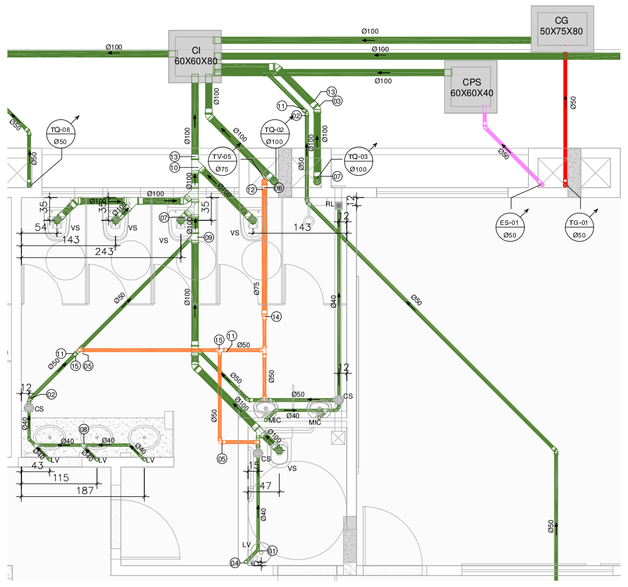

1 **AMPLIAÇÃO 03 - BANH. MASC. 01**
1 : 50

QUANTITATIVO AMPLIAÇÃO 03

SÍMBOLO	TIGRE: DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	6
02	Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	8
03	Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	6
04	Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	12
05	Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	9
06	Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	1
07	Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	7
08	Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	3
09	Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	3
10	Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	4
11	Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	16
12	Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	2
13	Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	17
14	Redução Excêntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	1
15	Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	5

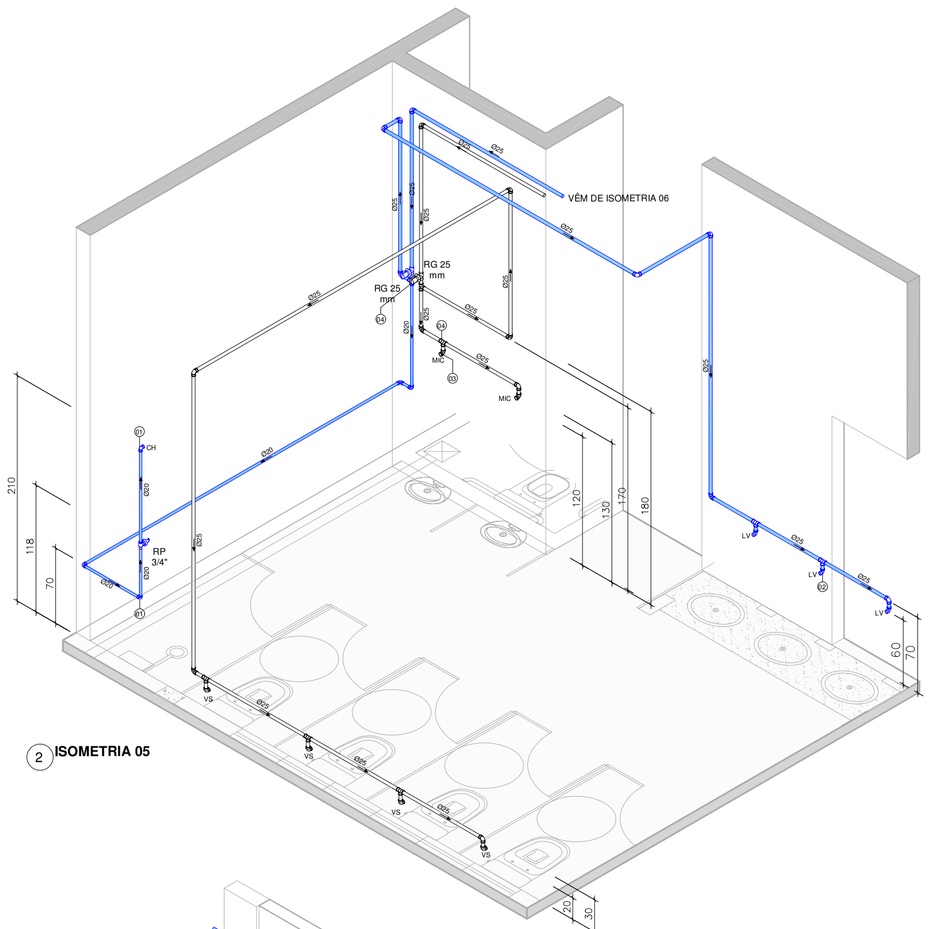

2 **ISOMETRIA 05**

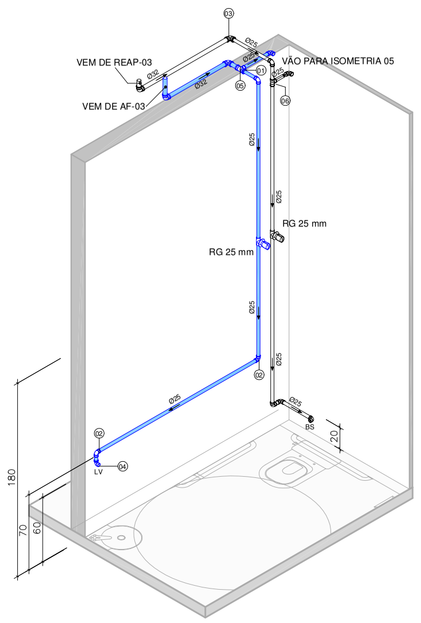

3 **ISOMETRIA 06**

QUANTITATIVO ISOMETRIA 05

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Joelho 90º Soldável 20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	5
01	Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	16
02	Joelho 90º Soldável com Rosca 25 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	3
03	Joelho 90º Soldável com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	6
04	Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	8
Diâmetro	**Comprimento**	**DESCRIÇÃO**
20	6.4	Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre
25	25.8	Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre

QUANTITATIVO ISOMETRIA 06

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	2
02	Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	8
03	Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	4
04	Joelho 90º Soldável com Rosca 25 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	2
05	Tê de Redução Soldável 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	1
06	Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	1
Diâmetro	**Comprimento**	**DESCRIÇÃO**
25	8.8	Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre
32	1.7	Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre

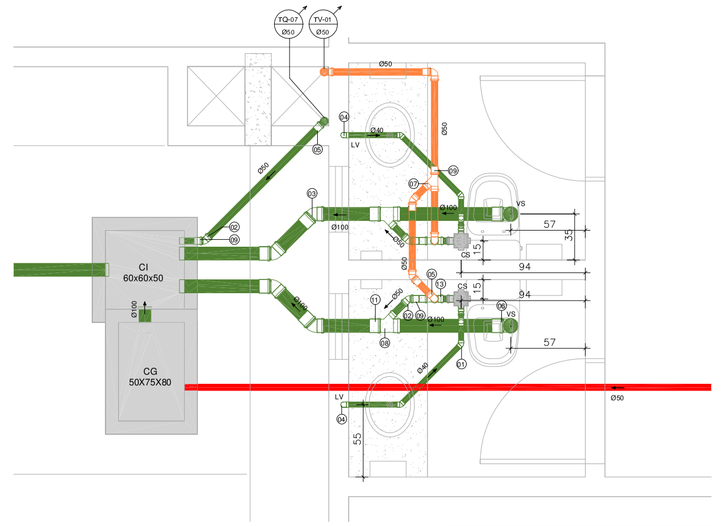

7 **AMPLIAÇÃO 05 - LAV. FEM/LAV. MASC.**
1 : 25

QUANTITATIVO AMPLIAÇÃO 05

SÍMBOLO	TIGRE: DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	8
02	Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	5
03	Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	4
04	Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	4
05	Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	5
06	Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	2
07	Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	1
08	Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	2
09	Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	11
11	Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	8
13	Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	2

REGISTROS DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA

SIGLA	DESCRIÇÃO
RG	REGISTRO DE GAVETA
RES	REGISTRO ESFERA
RP	REGISTRO DE PRESSÃO

COMPONENTES DE ESGOTO

SIGLA	DESCRIÇÃO
CS	CAIXA SIFONADA
GP	GRELHA DE PISO
RH	RALO HEMISFÉRIO
RL	RALO

APARELHOS HIDRÁULICOS

SIGLA	DESCRIÇÃO
PI	PIA
TQ	TANQUE
MLR	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
VS	BACIA SANITÁRIA
LV	LAVATÓRIO
TJ	TORNEIRA DE JARDIM
DH	DUCHA HIGIÊNICA
FL	FILTRO

CAIXAS DE ESGOTO

SIGLA	DESCRIÇÃO
CA	CAIXA DE AREIA
CAS	CAIXA DE AREIA SIFONADA
CG	CAIXA DE GORDURA
CI	CAIXA DE INSPEÇÃO
CPS	CAIXA DE PASSAGEM SIFONADA

PRUMADAS DE ESGOTO

SIGLA	DESCRIÇÃO
TV	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
TG	TUBULAÇÃO DE GORDURA
TQ	TUBULAÇÃO DE QUEDA
TESP	TUBULAÇÃO DE ESPUMA
AP	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
REC-AP	TUBULAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA PLUVIAL
AR	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

ALTURA DE PONTOS HIDRÁULICOS

APARELHO SANITÁRIO	ALTURA PT DE ÁGUA	ALTURA PT DE ESGOTO
LAVATÓRIO	60 CM	60 CM
BACIA SANITÁRIA	20 CM	-
DUCHA HIGIÊNICA	50 CM	-
PIA	60 CM	60 CM
TANQUE	110 CM	45 CM
MÁQ. LAVAR ROUPA	80 CM	70 CM
TORNEIRA DE JARDIM	50 CM	-
RG BANHEIROS	180 CM	-
RG DA COZINHA	180 CM	-
RP CHUVEIROS	120 CM	-

LEGENDA DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

	TUBULAÇÃO AGUA FRIA
	TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA - PISO
	TUBULAÇÃO APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
	TUBULAÇÃO APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - PISO

LEGENDA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO

	TUBULAÇÃO DE ESGOTO
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
	TUBULAÇÃO DE GORDURA
	TUBULAÇÃO DE ESPUMA
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
	DRENO DE AR CONDICIONADO

NOTAS:

1 - TODO O TRECHO DE TUBULAÇÃO HORIZONTAL TERÁ INCLINAÇÃO MÍN. DE 1%.

2 - O TUBO DE SUSPIRO DA CX GRAXA DEVERÁ SER PROVIDO DE TELA COM MALHA FINA (1/2 mm) EM SUA EXTREMIDADE.

3 - O TUBO DO EXTRAVASOR DEVERÁ SER LIGADO EM LOCAL VISÍVEL OU MALHA DE PROTEÇÃO (25mm) E A LIMPEZA DEVERÁ SER LANÇADA SOBRE CALHA OU CAIXA MEIO CEGA COM SEPARAÇÃO A 5 (CINCO) m = 30cm

4 - AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS (COLUNAS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO) ESTAR A NO MÍNIMO, 30cm ACIMA DA COBERTURA. (NBR 8160/99)

5 - NA EXTREMIDADE SUPERIOR DE CADA TUBO (COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADOS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO, PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DE OBJETOS, CONFORME A NBR NBR 8160/99.

6 - A EXTREMIDADE SUPERIOR DO RAMAL DE VENTILAÇÃO DEVE SER LIGADA, NO MÍNIMO, A 150mm ACIMA DO NÍVEL DE TRANSBORDAMENTO DO MAIS ALTO APARELHO SERVIDO.

7 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS(CM) EXCETO ONDE ESPECIFICADO, QUANTO EM MILIMETRO (mm) E POLEGADA (").

8 - AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS DESTE PROJETO DEVERÃO SER EXECUTADAS EM TUBO DE PVC RÍGIDO, EXCETO ONDE ESPECIFICADO EM PLANTA.

9 - TODAS AS PRUMADAS DEVERÃO TER ELEMENTOS DE INSPEÇÕES EM CADA PAVIMENTO, NAS TRANSIÇÕES E MUDANÇAS DE DIREÇÕES CONFORME DETALHES DO PROJETO. O MELHOR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DEVERÁ SER AVALIADO NA OBRA.

10 - TODAS AS BACIAS DE PIAS E LAVATÓRIOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE SIFONADAS.

11 - UTILIZAR CURVAS 90º SOLDÁVEL, LONGO RAIO EM TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUE PASSAR PELO TETO.

12 - UTILIZAR JOELHO 90º SOLDÁVEL, DO TIPO AZUL COM BUCHA DE LATÃO EM TODOS OS PONTOS DE AGUA FRIA.

13 - UTILIZAR SEMPRE QUE POSSÍVEL CURVAS AO INVÉS DE JOELHOS EM TODA A TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E AGUA PLUVIAL.

14 - DEVE SE INSTALAR TIRANTES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DOS TUBOS NO TETO A CADA 2,25m NO MÁXIMO.

15 - OS TUBOS DE ÁGUA DEVEM PASSAR SOBRE OS DE ESGOTO PLUVIAL E SANITÁRIO.

16 - AS TUBULAÇÕES DE AGUA PLUVIAL EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE, NO MÍNIMO, 1% DE ACORDO COM A NBR 10844/89.

17 - AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE ACORDO COM A NBR 8160/99.
- 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 75mm.
- 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 100mm.

18 - UTILIZAR CURVAS LONGAS NAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO DAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS TANTO DE ESGOTO QUANTO DE AGUAS PLUVIAIS.

19 - A LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE LANÇAMENTO DO EXTRAVASOR DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES E O AVISO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR LANÇAM LIVRES EM LOCAL FACILMENTE VISÍVEL, COMO SE AREAS PRIVATIVAS COM ALTURA MINIMA DE 30cm.

20 - AS INSTALAÇÕES DE AGUA NÃO POTAVEL ATENDEM A ABNT NBR 5626/98 QUANTO A PROTEÇÃO SANITÁRIA DA AGUA - ITEM 6.4 ALINEAS A, B, C - PG 12. DEVENDO HAVER SEPARAÇÃO ENTRE A TUBULAÇÃO CONDUZINDO AGUA POTAVEL E A TUBULAÇÃO CONDUZINDO AGUA NÃO POTAVEL.

21 - AS INSTALAÇÕES PARA AS CISTERNAS DE APROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL ATENDEM A ABNT NBR 15626/2007.

22 - INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E EXTENSÃO DOS DRENOS SERÃO EXECUTADAS PELOS PROPRIETÁRIOS.

23 - O SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA ATENDE AS NORMAS DA ABNT: NBR 15527:2007, NBR-5626 E NBR-10844 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

24 - EM NENHUM PONTO DO SISTEMA PODERÁ HAVER CONEXÃO ENTRE A REDE DE AGUA POTAVEL E A REDE DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (A DEFINIÇÃO DE CONEXÃO CRUZADA É A EXISTENTE NO ITEM 3.8 DA NBR 15527:2.007).

25 - DE ACORDO COM O ITEM 4.3.3 DA NBR15527, NÃO HAVERÁ CONEXÃO CRUZADA NA ALIMENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS POR FONTE DE SUPRIMENTO DE AGUA POTAVEL.

26 - O ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA SERÁ FEITO ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO EXCLUSIVA DE AGUA DE CHUVA DA COBERTURA DA SCO (QUADRA, E DO BLOCO DE SERVIÇO)

27 - A AGUA DE CHUVA SOMENTE PODERÁ SER USADA PARA FINS NÃO POTAVEIS.

28 - AS TUBULAÇÕES E DEMAIS COMPONENTES DA REDE DE AGUA DE APROVEITAMENTO DEVEM SER CLARAMENTE DIFERENCIADOS DAS TUBULAÇÕES DE AGUA POTAVEL

29 - OS RESERVATÓRIOS DE AGUA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL E AGUA DE CHUVA DEVEM SER SEPARADOS.

30 - A QUALIDADE DA AGUA DEVE ATENDER AO EXIGIDO NO ITEM 4.9.1 DA NBR 15527:2.007.

31 - DEVEM SER INSTALADO FILTRO VOLUMETRICO - CICLOGRAVA - MODELO CICLO 2.000 - PDM ATENDER A AREA DE CAPTAÇÃO DE ATÉ 2.000M²

32 - TODOS OS PONTOS DE RETIRADA INTERNOS E EXTERNOS DE AGUA DE CHUVA DEVEM SER IDENTIFICADOS.

33 - A IDENTIFICAÇÃO, ALÉM DE AVISOS DE "AGUA NÃO POTAVEL", DEVE SER FEITA POR COR DIFERENCIADA DA TUBULAÇÃO DE AGUA POTAVEL RECOMENDA-SE:
- AGUA POTAVEL COR AZUL
- AGUA NÃO POTAVEL COR MARROM

34 - NOS PONTOS DE CONSUMO, QUE RECEBAM AGUA NÃO POTAVEL, DEVERÃO CONSTAR PLACAS DE "ALERTA", CONFORME ANEXO B DO MEMORIAL DESCRITIVO (DEST. PROJETO), E TODOS QUE, EFETIVAMENTE PODERÃO SER UTILIZADOS POR PESSOAS HABILITADAS.

35 - O USO DA AGUA NÃO POTAVEL, PROVENIENTE DO RESERVATÓRIO DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA, É EXCLUSIVO PARA BACIAS SANITÁRIAS E URINÓIS.

36 - ESTE PROJETO HIDROSSANITÁRIO NÃO É UM PROJETO MODIFICATIVO E ESTÁ SENDO APRESENTADO SIMENTE PARA OS DIS BLOCOS NOVOS, DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO ULTIMO APROVADO EM 12/03/2019, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 56123/17.

OBSERVAÇÕES E CARIMBOS:

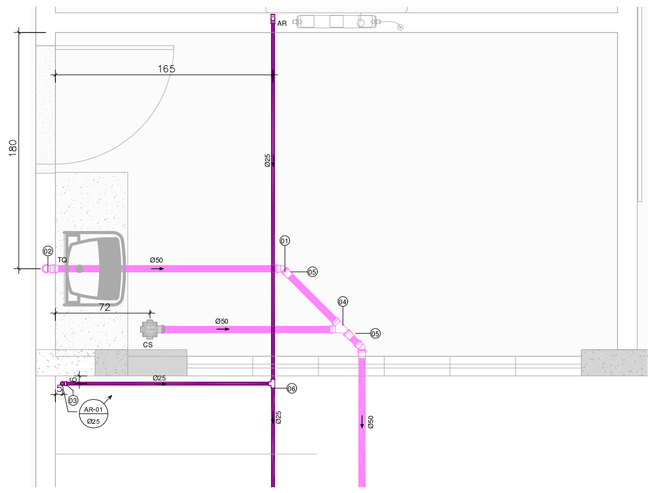

4 **AMPLIAÇÃO 04 - DEP. MAT. DE LIMPEZA**
1 : 25

QUANTITATIVO AMPLIAÇÃO 04

SÍMBOLO	TIGRE: DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	2
02	Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	2
03	Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	3
04	Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	1
05	Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	5
06	Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	1

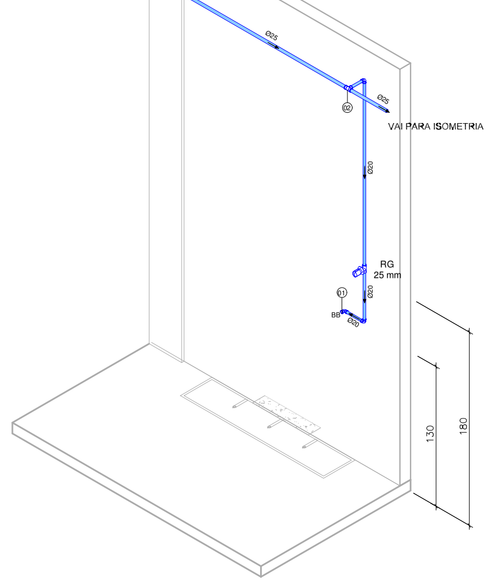

5 **ISOMETRIA 07**

QUANTITATIVO ISOMETRIA 07

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Joelho 90º Soldável 20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	3
02	Tê de Redução Soldável 25x20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	1
Diâmetro	**Comprimento**	**DESCRIÇÃO**
20	2.5	Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre
25	7.0	Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre

QUANTITATIVO ISOMETRIA 08

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	2
02	Joelho 90º Soldável com Rosca 25 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	1
Diâmetro	**Comprimento**	**DESCRIÇÃO**
25	3.1	Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre

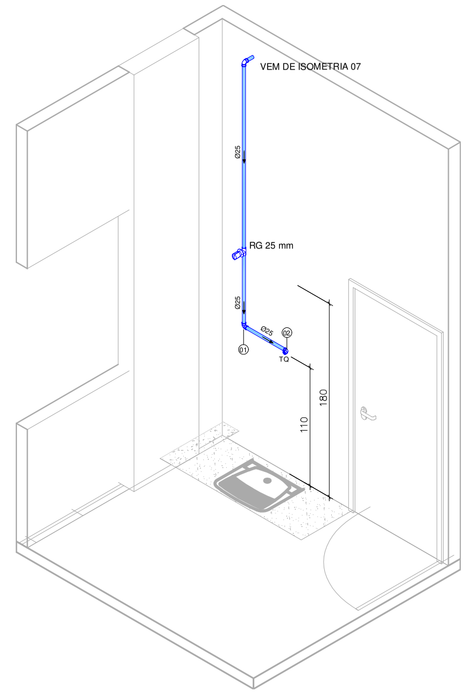

6 **ISOMETRIA 08**

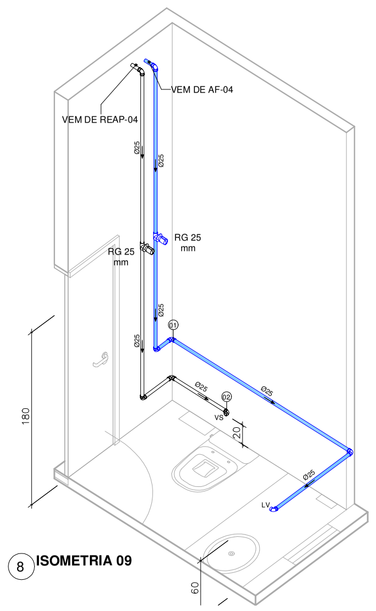

8 **ISOMETRIA 09**

QUANTITATIVO ISOMETRIA 09

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	7
02	Joelho 90º Soldável com Rosca 25 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	2
Diâmetro	**Comprimento**	**DESCRIÇÃO**
25	10.3	Tubo PVC rígido, cor marrom, linha soldável - Tigre

DATA	Nº REVISÃO	DESCRIÇÃO	EMISSOR
30/01/2020	R02	AJUSTES 3º ANÁLISE PMVV	
11/09/2018	R01	ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	
23/03/2018	R00	ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

[redacted]

TIPO DE PROJETO:
HIDROSSANITÁRIO

CONTEÚDO:
DETALHAMENTO 02

nós arquitetos e engenheiros associados
Rua João Nunes Coelho, n.20, sl.04, CEP: 29065-490, Mata da Praia - Vitória - ES
www.nosarquitetos.com.br

PROPRIETÁRIO:
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO CNPJ: 05.305.785/0001-24
REPRESENTADO POR: GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA CPF: 014.722.327-04

LOCAL:
RUA JOSÉ EUGÊNIO, 30, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA, VILHA VELHA-ES

AUTOR: CAROLINA AUBIN, CREA-ES 037399/D
DESENVOLVIMENTO: IGOR DALTIO, CPF 059.254.437-05

Nº DO PROJETO ARQUITETÔNICO APROVADO: PROCESSO Nº: 56123/17

PRANCHA Nº.:
14/25