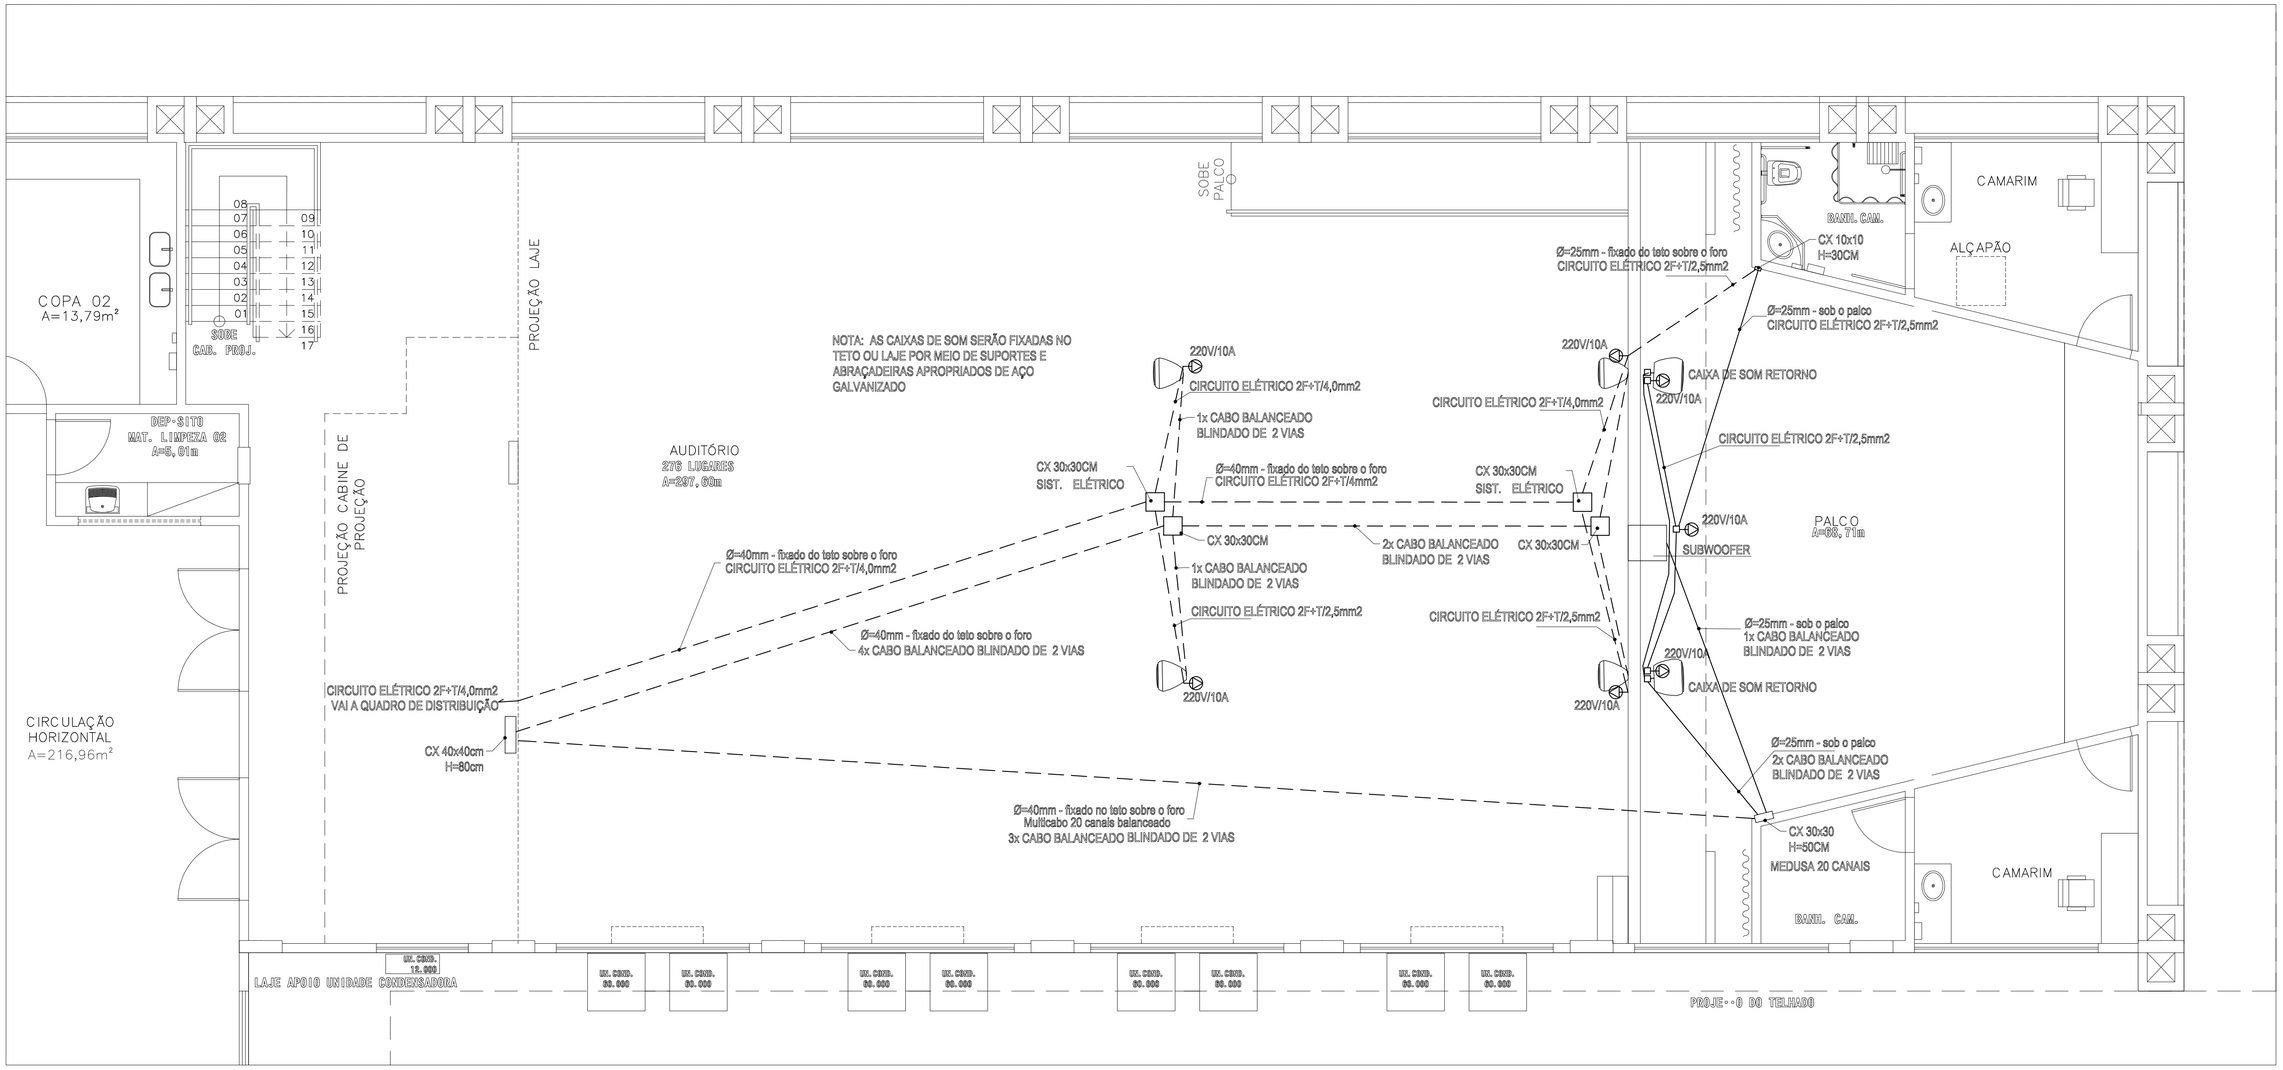

AUDITÓRIO
ESCALA:1/50

NOTAS REFERENTE À TUBULAÇÃO

- OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS DEVEM SER DE 25mm DE DIÂMETRO INTERNO.
- USAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRÃO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS.
- OS LANCES ENTRE CAIXAS NÃO DEVEM CONTER MAIS DE DUAS CURVAS, EVITANDO-SE TAMBÉM SEMPRE QUE POSSÍVEL CURVAS REVERSAS.
- TODA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER CONSTRUÍDA DE ELETRODUTO RÍGIDO, MESMO QUANDO EMBUTIDO EM ALVENARIA.
- PARA FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM NO TETO UTILIZAR ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS APROPRIADOS E GALVANIZADOS.
- TODA EXTREMIDADE DOS ELETRODUTOS DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM SER PROTEGIDOS COM BUCHAS E ARRUELAS.
- EM TODO LANCE DE TUBULAÇÃO DEVERÁ SER DEIXADA SONDA DE ARAME GALVANIZADA Nº 14 BWG.
- NAS EXTREMIDADES DAS SONDAS DENTRO DAS CAIXAS DEVERÃO SER FIXADAS ETIQUETAS QUE POSIBILITEM IDENTIFICAR O LOCAL DA OUTRA EXTREMIDADE.

LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
———	- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM ALVENARIA OU SOB O PISO
- - - - - -	- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FIXADO NO TETO SOBRE O FORRO
	- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO QUE SOBE OU DESCE CONFORME DESCRIÇÃO
	- CAIXA DE PVC COM TAMPA
	- CAIXA ACÚSTICA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTOR PROJETO: Marcio C. Barros, CREA-RJ 03402-D	TÍTULO: SONORIZAÇÃO DO AUDITÓRIO
DES.: CEVV-SOM.DWG	OBRA: CENTRO ESPORTIVO DE VILA VELHA
DATA: JULHO/2018	END.: RUA JOSÉ EUGÊNIO - VILA VELHA - ES
ESC.: SEM ESC	ÁREA EM FOCO: AUDITÓRIO — PRANCHA: 01/01