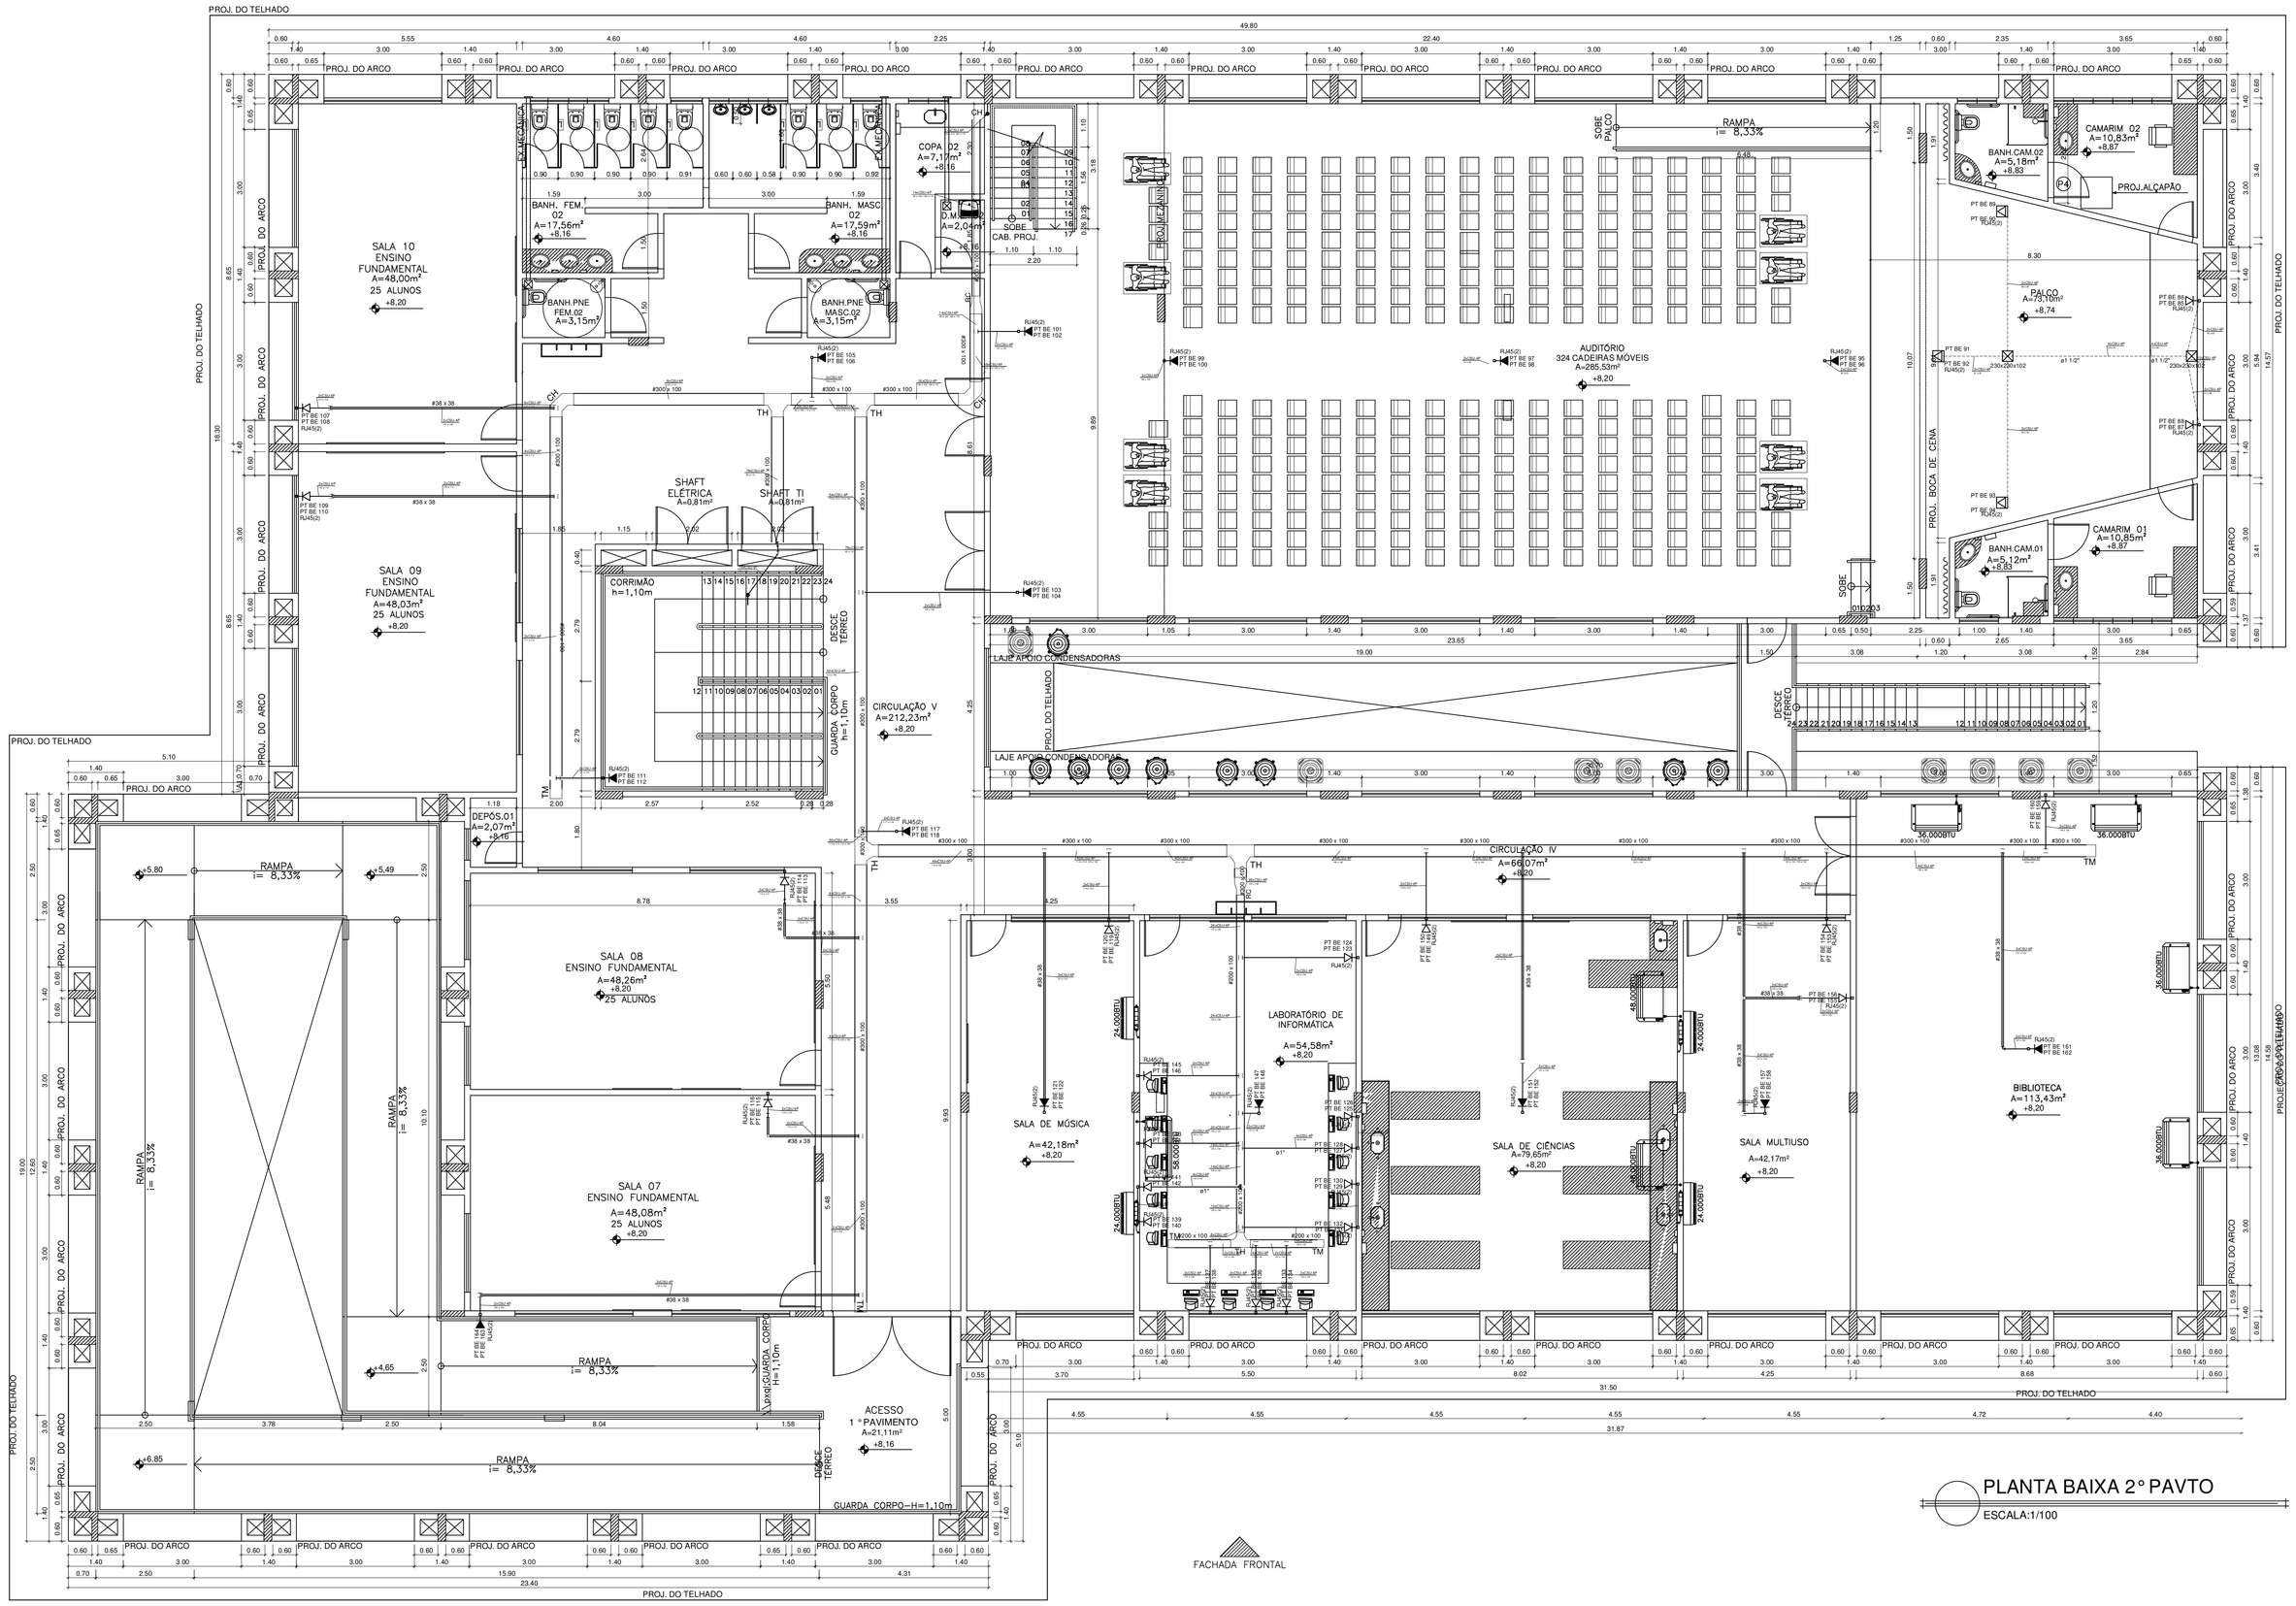

Legenda

230x230x102	Caixa de passagem de embutir na parede
230x230x102	Caixa de passagem de embutir no piso
	Cruzeta (X) 90°
CIV	Curva de inversão
CH	Curva horizontal 90°
CVI90	Curva vertical interna 90°
RC	Redução concêntrica
	Saída horizontal para eletroduto
	T horizontal 90° - 38x38mm
TH	T horizontal 90°
	T reto 90° - 38x38mm
TM	Terminal
RJ45(2) PT176 PT176	Tomada RJ45 - 0,30m do piso
RJ45(2) PT264 PT265	Tomada RJ45 - 1,20m do piso
RJ45(2) PT274 PT275	Tomada RJ45 - 1,80m do piso
RJ45(2) PT270 PT270	Tomada RJ45 no piso
	Eletroduto que desce

NOTAS GERAIS

1– INSTALAR ELETROCALHA CONFORME INDICADO NA PRANCHA 9 DETALHE 17

2– INSTALAR ELETRODUTO CONFORME INDICADO NA PRANCHA 9 DETALHE 20

3– INSTALAR PERFILADO CONFORME INDICADO NA PRANCHA 10 DETALHE 23

4– VIDE NOTAS GERAIS PRANCHA 2

CONTROLE DE REVISÃO

REV.	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	RESP.	DATA
D			
C			
B	Revisão folhas 1/10 e 2/10 ("PT BE 81" e "PT BE 82"), conforme revisão do SESC de 22/03/18	LEONARDO	02/04/2018
A	Revisão do projeto de acordo com os comentários do SESC de 06/12/17 e 10/01/18.	LEONARDO	14/03/2018
0	Emissão Original	LEONARDO	14/12/2017

CASTORENG ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA
Rua João Pessoa de Mattos, 530 - Sala 304
Ed.Premium Office Tower - Praia da Costa
VILA VELHA/ES - CEP 29101-115
Tel.: (027) 3534-3083 Cel.: (27) 999363166
e-mail: engenharia@castoreng.com.br

FORMATO: A0 | FOLHA: 3/10

LOCAL: RUA JOSÉ EUGÊNIO, 30 - NSA. Sª DA PENHA - V.VELHA

PROPRIETÁRIO: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

DETALHE:

PROJETO: Ref. e aumento de área - CEVV | ESCALA: INDICADA

DISCIPLINA: CFTV E CABEAMENTO

AUTOR: LEONARDO RIBAS MARTINS CASTOR
Engenheiro Eletricista
CREA: 5060612765/D – SP
DESENHO: CLECIENE
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONARDO RIBAS MARTINS CASTOR

DATA: ABR-18

ART: 0820170108075

COD. DESENHO: CEVV.010.CE.EXEC.003.02 | REV.: B